



VERROTEC

Prüf-, Überwachungs-
und Zertifizierungsstelle (RPF14)

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Prüfzeugnis Nr.: VT 16-055.2P

Antragsteller: Glasbau Pritz GmbH
Ehreshoven 10
51766 Engelskirchen

Ausstellungsdatum: 14.05.2021

Geltungsdauer bis: 14.05.2026


Gegenstand: An der unteren Kante linienförmig eingespannte, absturzsichernde gebogene Brüstungsverglasung aus VSG aus ESG nach DIN 18008-4, deren Tragfähigkeit unter stoßartigen Einwirkungen experimentell nachgewiesen werden soll.

entsprechend

lfd. Nr. C 4.12

Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen NRW (VV TB NRW) vom 7. Dezember 2018, zuletzt geändert am 28. September 2020

Ergänzung: Dieses Prüfzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis VT 16-055.1P vom 01.10.2018.

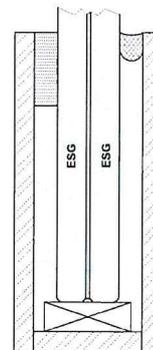

Mainz, den

14. Mai 2021

Dr.-Ing. Mascha Baitinger
(Leiterin der Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle)



Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis umfasst 16 Seiten (inkl. Anhang).

