

# VERROTEC

Prüf-, Überwachungs- und  
Zertifizierungsstelle (RPF14)

## Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

**Prüfzeugnis Nr.:** VT 14-028.3P

**Antragsteller:** Glasbau Pritz GmbH  
Ehreshoven 10  
51766 Engelskirchen

**Ausstellungsdatum:** 30.04.2020

**Geltungsdauer bis:** 30.04.2025


**Gegenstand:** An der Unterkante eingespannte Brüstungsverglasung nach DIN 18008-4, deren Tragfähigkeit unter stoßartigen Einwirkungen experimentell nachgewiesen werden soll

entsprechend

lfd. Nr. C 4.12

Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen NRW (VV TB NRW) vom 7. Dezember 2018, zuletzt geändert am 28. September 2020

**Ergänzung:** Dieses Prüfzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis VT 14-028.2P vom 30.04.2020.

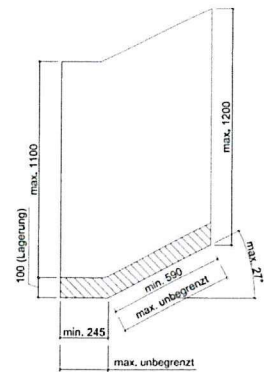

Mainz, den

14. Mai 2021

Dr.-Ing. Mascha Baitinger  
(Leiterin der Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle)



Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis umfasst 25 Seiten (inkl. Anhang).

